


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

NORMA DI RIFERIMENTO :	CEI 23-51	DIMENSIONI INDICATIVE CARPENTERIA :	
TENSIONE NOMINALE (V) :	400/230		465 L (mm)
FREQUENZA (Hz) :	50		680 H (mm)
CORRENTE NOMINALE Inq (A) :	34		95 P (mm)
CORRENTE C.to-C.to (kA) :	4,5	GRADO DI PROTEZIONE :	IP 40
TENSIONE CIRCUITI AUX (V) :	/	CONDIZIONI DI SERVIZIO :	INTERNO
CONDIZIONI DI POSA :		N. MODULI DIN x N. FILE:	18x3
		CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :	
		CENTRALINO DA INCASSO IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO CON PORTA TRASPARENTE E CHIUSURA A CHIAVE	

NOTE GENERALI

- PER I QUADRI SENZA DISPOSITIVO GENERALE DI PROTEZIONE DAL C.TO C.TO LA CORRENTE DI C.TO. C.TO DEVE ESSERE RIFERITA ALLA Icw
- IL POTERE DI INTERRUZIONE DEGLI INTERRUTTORI MODULARI FINO A 125A E' RIFERITO ALLA Icn SECONDO CEI 23/3
- IL POTERE DI INTERRUZIONE DEGLI INTERRUTTORI SCATOLATI OLTRE 125A E' RIFERITO ALLA Ics SECONDO CEI 17/5
- QUALSIASI MODIFICA ALLA NUMERAZIONE ALLA SIGLATURA DEI COMPONENTI ED AL CABLAGGIO DEVE ESSERE APPROVATA
- PER INTERRUTTORI CON POTERE DI INTERRUZIONE FINO A 6kA UTILIZZARE INTERRUTTORI M.T. 1P+N DA 1 MODULO DIN E INTERRUTTORI M.T. DIFFERENZIALI 1P+N DA 2 MODULI DIN

17041



COMANDO PROVINCIALE VV.F. - PERUGIA

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE
IN VIA G. PENNETTI PENNELLA A PERUGIA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTI ELETTRICI - PROGETTO

2355

QUADRO PIANO TERZO
FORESTERIA
-QP3.3-

IE-D05

Riferimento Catastale		Scale	Data	Agg.	File	Copia
F.	Part.					
267	71	/	gennaio 2017		1463IED05.dwg	

RUP ing. Gianfrancesco MONOPOLI

PROGETTO



ing. Paolo ANDERLINI
ing. Giancarlo GALVANIN

COLLABORATORI

ing. Matteo BACHIORRI
m.d'a. Giuliano BEVAGNA

IMPIANTI MECCANICI




per. ind. Antonio DEL MORO


IMPIANTI ELETTRICI




per. ind. Elvizio REGNI



D	UTENZA	DENOMINAZIONE		DAL -QGBT-		GENERALE				SCARICATORI CON PROTEZIONE							
		SIGLA		CIRC. P1													
		TIPO	POTENZA TOT. kVA														
		POTENZA kW	Ib A														
	INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COEF. CONTEMP. COS φ															
		COSTRUTTORE															
		TIPO															
		N.POLI	In A			4 20											
		Ith A	I _{dn} A	TIPO DIFF.		20											
	FUSIBILE	Im (o curva) A		Pdi kA		C 4,5											
		TIPO															
		CALIBRO		A													
E	CONTATTORE	TIPO															
	In A	Pn kW															
	RELE' TERMICO	TIPO															
		TARATURA		A													
	LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO		FG70R-0,6/1kV													
		FORMAZIONE		5G4													
		LUNGHEZZA		m													
		Iz A		27													
		C.d.T. a In %		C.d.T. a Ib %													
		Zk mΩ		Zs mΩ													
Ik trifase/monof. kA		Ik1 fase/terra kA															
F	NUMERAZIONE MORSETTIERA																
	<div>ITALPROGETTI</div> <div>STUDIO TECNICO ASSOCIATO</div> <div>Via dello zucchero, 32 - Loc. Strozzacapponi - 06132 S. Sisto (PG)</div>				<div>IMPIANTO:</div> <div>COMANDO PROVINCIALE VV.F. - PERUGIA</div> <div>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE</div> <div>IN VIA G. PENNETTI PENNELLA A PERUGIA</div>				<div>TITOLO:</div> <div>-QP3.3-</div> <div>SCHEMA:</div> <div>1463IED05</div>		<div>RIF. CLIENTE</div>		<div>DISEGNATORE:</div> <div>N. DIS. 1463IED05.dwg</div> <div>N. ARCH.</div> <div>FIRMA:</div> <div>DATA: GENNAIO 2017</div> <div>SCALA: /</div>		<div>FOGLIO:</div> <div>1</div> <div>TOT. FOGLI:</div> <div>5</div>		<div>SEGUENTE</div> <div>/2</div>
1		2		3		4		5		6		7		8			




UTENZA	DENOMINAZIONE		ILLUMINAZIONE FORESTERIA E SPOGLIATOI			ILLUMINAZIONE ZONA FUNZIONARI DI SERVIZIO			FM ZONA GIORNO		FM ZONA NOTTE		FM CUCINA			
	SIGLA		P3.3-1			P3.3-2			P3.3-3		P3.3-4		P3.3-5			
	TIPO	POTENZA TOT. kVA														
	POTENZA kW	Ib A														
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COEF. CONTEMP. COS φ															
	COSTRUTTORE															
	TIPO															
	N.POLI	In A	1P+N 10			1P+N 10			1P+N 16		1P+N 16		1P+N 16			
FUSIBILE	Ith A	Icn A	TIPO DIFF.													
	Im (o curva) A	Pdi kA	C 4,5			C 4,5			C 4,5		C 4,5		C 4,5			
CONTATTORE	TIPO															
	In A	Pn kW														
RELE' TERMICO	TIPO															
	TARATURA															
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO		N07V-K			N07V-K			N07V-K		N07V-K		N07V-K			
	FORMAZIONE		2x2,5+T			2x2,5+T			2x4+T		2x4+T		2x4+T			
	LUNGHEZZA		m													
	Iz A		18			18			22		22		22			
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %														
	Zk mΩ	Zs mΩ														
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra kA														
	NUMERAZIONE MORSETTIERA															

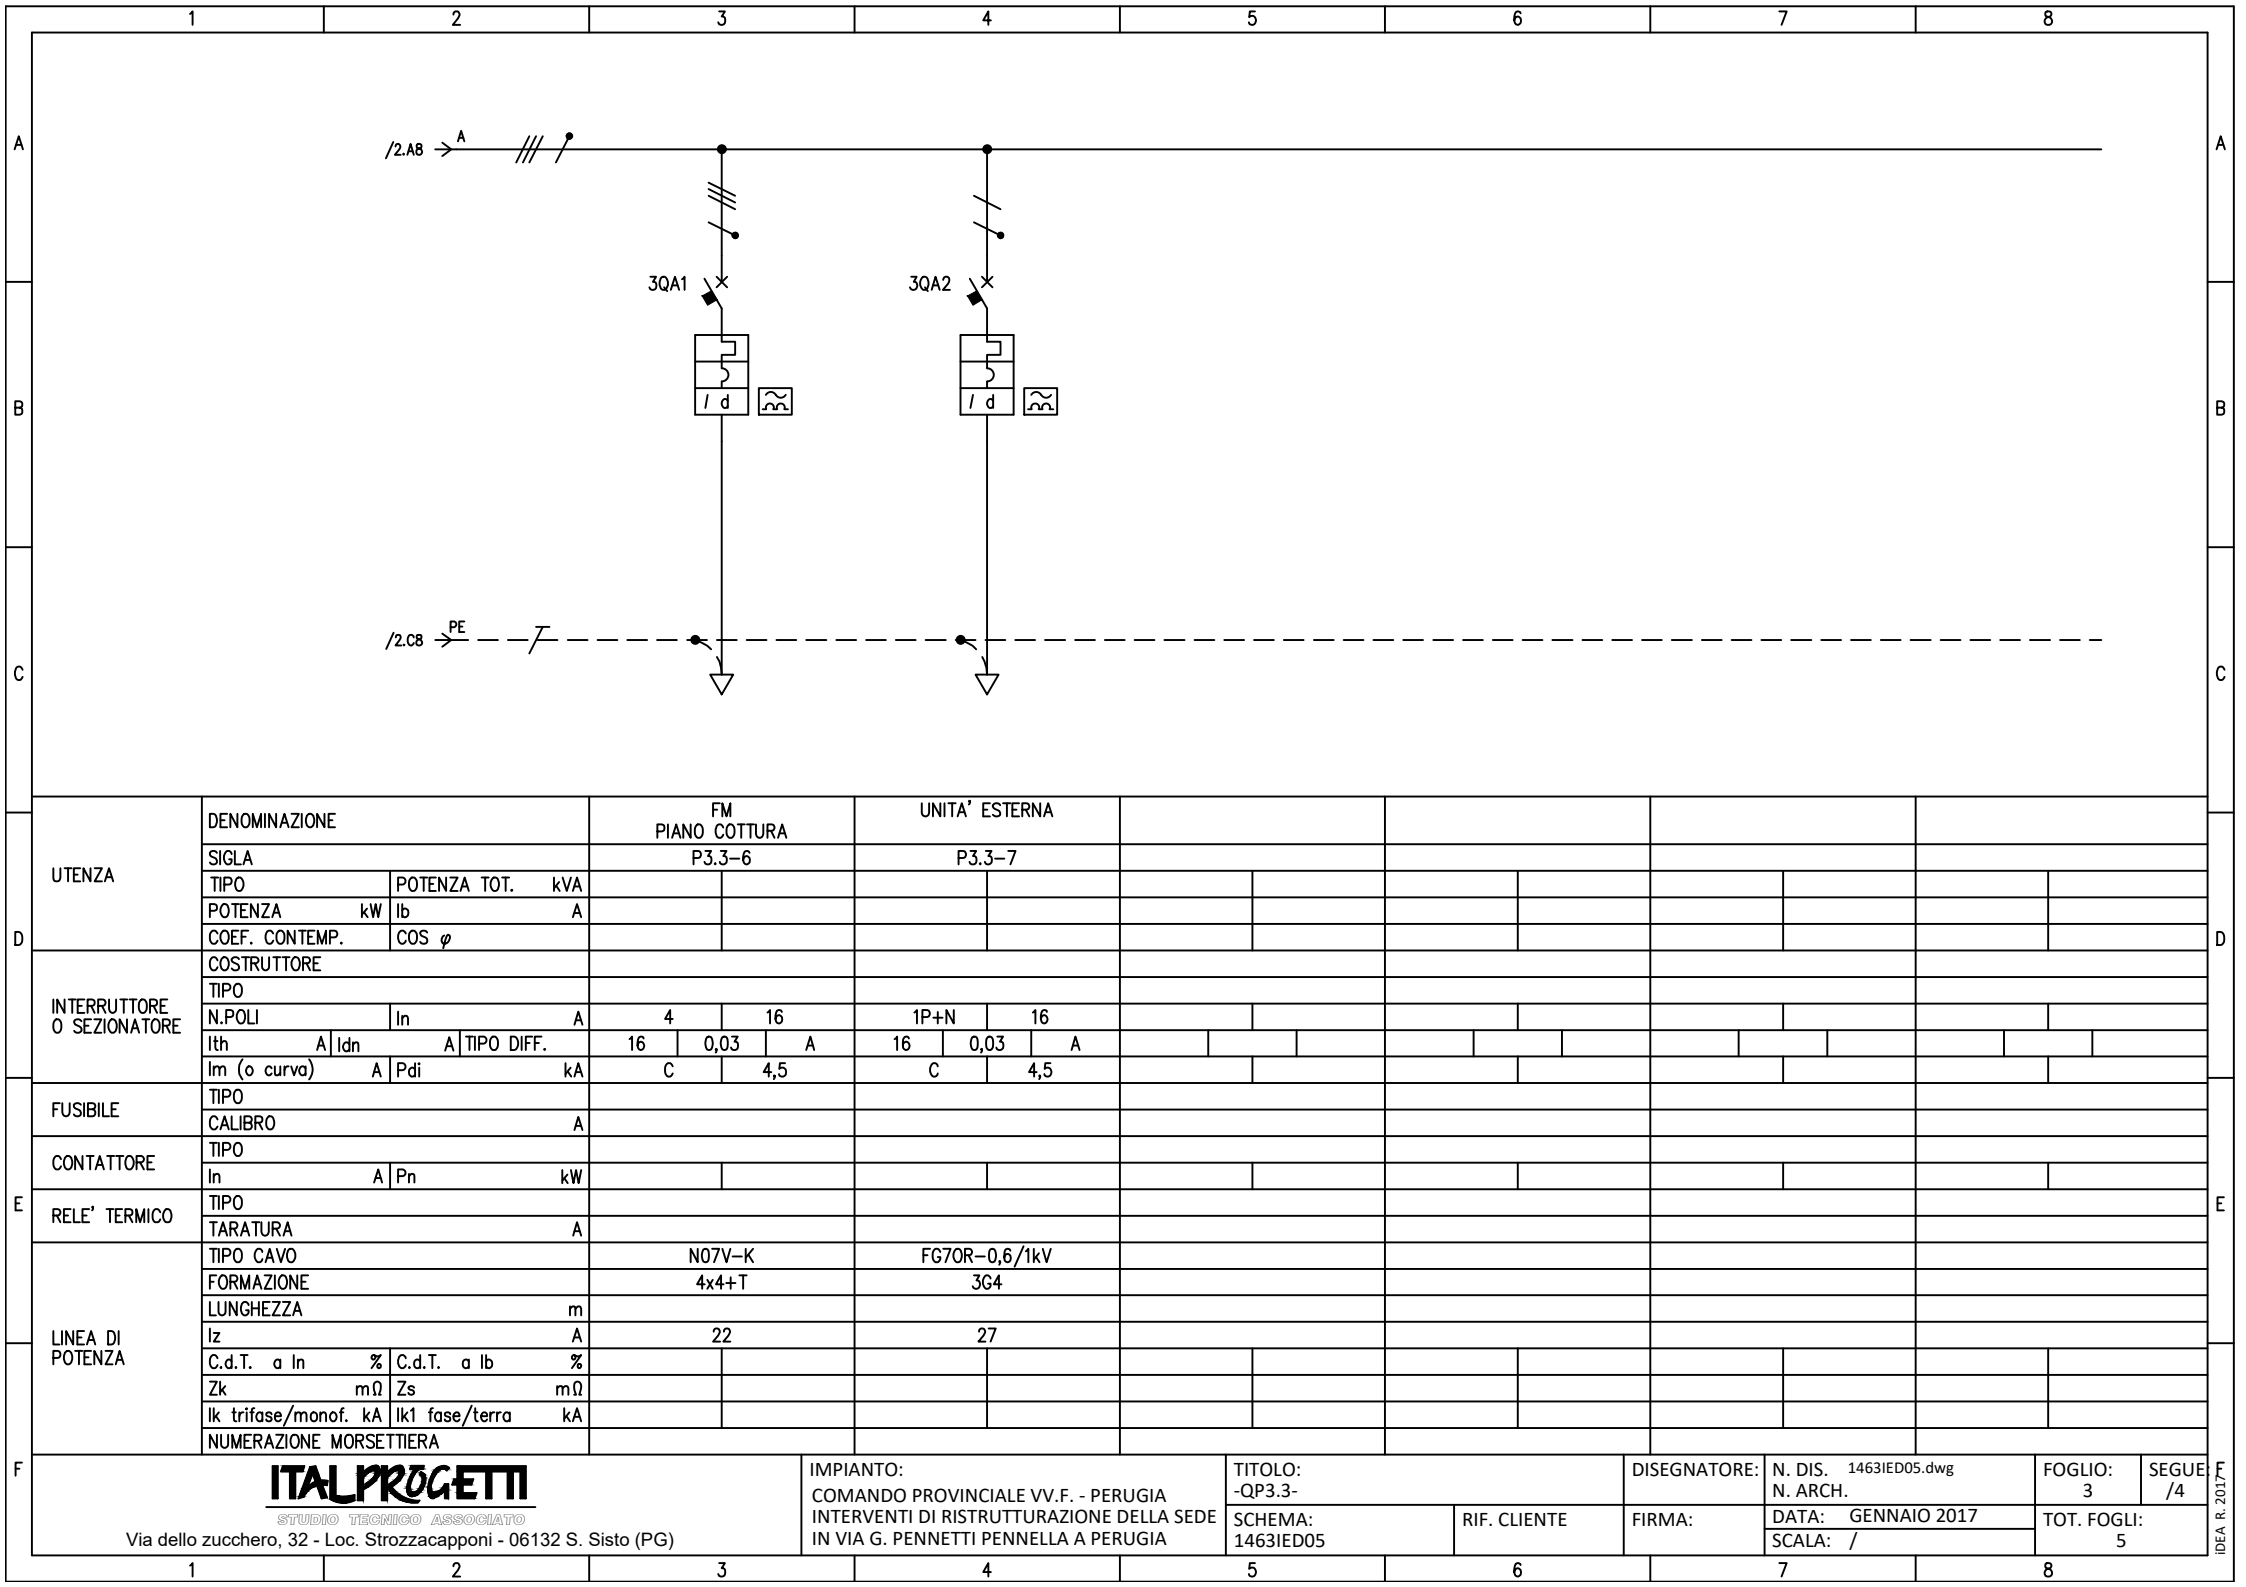

UTENZA	DENOMINAZIONE		FM PIANO COTTURA		UNITA' ESTERNA					
	SIGLA		P3.3-6		P3.3-7					
	TIPO	POTENZA TOT. kVA								
	POTENZA kW	Ib A								
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COEF. CONTEMP.	COS φ								
	COSTRUTTORE									
	TIPO									
	N.POLI	In A	4	16	1P+N	16				
FUSIBILE	Ith A	I _{dn} A	TIPO DIFF.	16	0,03	A	16	0,03	A	
	I _m (o curva)	A	P _{di} kW	C	4,5		C	4,5		
	TIPO									
	CALIBRO		A							
CONTATTORE	TIPO									
	In	A	P _n kW							
	TIPO									
	TARATURA		A							
RELE' TERMICO	TIPO									
	TIPO									
	LUNGHEZZA		m							
	I _z		A							
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO		N07V-K		FG70R-0,6/1kV					
	FORMAZIONE		4x4+T		3G4					
	LUNGHEZZA		m							
	I _z		A							
LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In	%	C.d.T. a Ib	%						
	Z _k	mΩ	Z _s	mΩ						
	I _k trifase/monof. kA		I _{k1} fase/terra kA							
	NUMERAZIONE MORSETTIERA									

COEFFICIENTE OCCUPAZIONE QUADRO

MODULI DISPONIBILI : 54
 MODULI OCCUPATI : 37
 MODULI LIBERI : 17
 COEFFICIENTE OCCUPAZIONE : 68%



QUADRO "ANS" (APPARECCHIATURA NON DI SERIE)

QUADRO ACCESSIBILE SOLAMENTE A PERSONA AVVERTITA (QUADRO CON PORTA DI CHIUSURA MUNITA DI SERRATURA CON CHIAVE DA CONSEGNARE ALLA SUDETTA PERSONA)

IL COSTRUTTORE DEL QUADRO DOVRA' FORNIRE LA NECESSARIA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE TIPO "ANS" SECONDO LA NORMA 17-13/1 (EN 60439-1) COMPRESIVA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, E DELLA TARGA DI IDENTIFICAZIONE DA AFFIGGERE SUL QUADRO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.

ITALPROGETTI

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Via dello zucchero, 32 - Loc. Stroz Zacapponi - 06132 S. Sisto (PG)

IMPIANTO:
 COMANDO PROVINCIALE VV.F. - PERUGIA
 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE
 IN VIA G. PENNETTI PENNELLA A PERUGIA

TITOLO:
 -QP3.3-

SCHEMA:
 1463IED05

RIF. CLIENTE

DISEGNATORE: N. DIS. 1463IED05.dwg
 N. ARCH.

































FIRMA:

DATA: GENNAIO 2017
 SCALA: /

FOGLIO: 4
 SEQUE: /5

TOT. FOGLI:
 5

LEGENDA SIMBOLI PER SCHEMI ELETTRICI

	SIMBOLO	SIGLA	DESCRIZIONE	SIMBOLO	SIGLA	DESCRIZIONE	SIMBOLO	SIGLA	DESCRIZIONE	SIMBOLO	SIGLA	DESCRIZIONE
A		Q	INTERRUTTORE AUTOMATICO		—	COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI AGGANCIO DISINNESTATO/INNESTATO		P	INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA		F	SPINTEROMETRO
		Q	SEZIONATORE		—	COMANDO MECCANICO - DISPOSITIVO DI BLOCCO		P	INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO/SETTIMANALE CON RISERVA DI CARICA		F	VARISTORE
		Q	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE		—	ATTUATORE COMANDO MANUALE (SEGNO GRAFICO GENERALE)		P	INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO CON RISERVA DI CARICA		F	MORSETTO (CIRCUITO POTENZA-AUSILIARIO-APPARECCHIATURA)
B		Q	INTERRUTTORE AUTOMATICO CON SGANCIATORE TERMICO E RELE' A MASSIMA CORRENTE (A SOGLIA) INCORPORATI CON MECCANISMO DI MANOVRA A SGANCIO LIBERO		—	ATTUATORE MANUALE PROTETTO DALL'AZIONAMENTO ACCIDENTALE		P	INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA		—	DIFFERENZIALE TIPO S (SELETTIVO A RITARDO FISSO)
		F	DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' TERMICO		—	ATTUATORE CHE SI AZIONA RUOTANDO (COMANDO ROTATIVO)		S	SELETTORE ROTATIVO CON POSIZIONE DI APERTURA AL CENTRO (POSIZIONE MANTENUTA)		—	DIFFERENZIALE TIPO B
		F	DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' MAGNETICO		—	ATTUATORE CHE SI AZIONA SPINGENDO (PULSANTE)		U	RADDRIZZATORE (ALIMENTATORE)		—	DIFFERENZIALE TIPO AC
		F	DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' ELETTRONICO		—	ATTUATORE PER EFFETTO DI PROSSIMITA'		U	INVERTITORE (INVERTER)		—	DIFFERENZIALE TIPO ANTIPERTURBAZIONE
C		F	DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' DIFFERENZIALE		—	ATTUATORE A SFIORAMENTO		K	AVVIATORE PER MOTORE		—	CONDUTTORE DI FASE
		F	DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' A MASSIMA CORRENTE (A SOGLIA)		—	ATTUATORE DI EMERGENZA (TIPO PULSANTE A FUNGO)		P	CONTATORE DI ENERGIA		—	CONDUTTORE DI NEUTRO
		F	FUSIBILE (SEGNO GRAFICO GENERALE)		—	ATTUATORE A CHIAVE		P	VOLTMETRO		—	CONDUTTORE DI TERRA
		Q	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE-FUSIBILE		F	CONTATTO DI POSIZIONE (FINE CORSA) IN CHIUSURA / APERTURA		P	AMPEROMETRO		Q	INTERRUTTORE AUTOMATICO ESTRAIBILE
		Q	CONTATTORE CONTATTO DI CHIUSURA PRINCIPALE (APERTO IN POSIZIONE DI RIPOSO)		Q	CONTATTO DI CHIUSURA / APERTURA (RELE' TERMICO)		P	COSFIMETRO			
D		Q	CONTATTORE CONTATTO DI APERTURA PRINCIPALE (CHIUso) IN POSIZIONE DI RIPOSO)		Q	BOBINA O DISPOSITIVO DI COMANDO (SEGNO GRAFICO GENERALE)		—	BATTERIA		K	RELE' BUCHHOLZ (A SVILUPPO DI GAS)
		K	CONTATTO DI CHIUSURA - NO NORMALMENTE APERTO		Q	BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALLA RICADUTA		—	RESISTORE			
		K	CONTATTO DI APERTURA - NC NORMALMENTE CHIUSO		Q	BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALL'ATTRAZIONE		T	TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI		K	RELE' TERMOMETRICO
		K	CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE MOMENTANEA		K	BOBINA DI UN RELE' AD AGGANCIO MECCANICO		T	TRASFORMATORE MONOFASE A DUE AVVOLGIMENTI CON SCHERMO (TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO)		Y	RELE' TERMOMETRICO
		K	CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA		K	BOBINA DI UN RELE' PASSO-PASSO		—	TRASFORMATORE DI SICUREZZA		—	COMANDO DA TERMOSTATO
E		K	CONTATTO DI CHIUSURA, RITARDATO ALL' APERTURA		K	BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE		T	TRASFORMATORE DI CORRENTE		—	COMANDO DA PRESSOSTATO
		K	CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALL' APERTURA		K	BOBINA DI UN RELE' DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE		—	TERRA (SEGNO GRAFICO GENERALE)		—	COMANDO DA PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
		K	CONTATTO DI APERTURA, RITARDATO ALLA CHIUSURA		—	DIODO		—	BARRA DI TERRA		—	COMANDO DA PORTATA FLUIDA
		—	COMANDO MECCANICO - (COLLEGAMENTO MECCANICO PNEUMATICO IDRAULICO, FUNZIONALE)		—	DIODO LED		M	MOTORE		—	COMANDO LIVELLO DI FLUIDO (GALLEGGIANTE)
		—	COMANDO MECCANICO - RITORNO AUTOMATICO (IL TRIANGOLO E' DIRETTO NEL VERSO DEL RITORNO)		H	LAMPADA DI SEGNALEZIONE		G	GENERATORE		—	COMANDO DA SERRANDA TAGLIAFUOCO
F		—	COMANDO MECCANICO - RITORNO NON AUTOMATICO NOTTOLINO IN POSIZIONE LIBERA / NOTTOLINO IN POSIZIONE DI PRESA		H	LAMPADA DI SEGNALEZIONE LAMPEGGIANTE		—	CORRENTE CONTINUA			
		—	COMANDO MECCANICO - INTERBLOCCO MECCANICO TRA DUE APPARECCHI		H	SUONERIA (SEGNO GRAFICO GENERALE)		—	CORRENTE ALTERNATA			

DATA: 11-09-2015

ITALPROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO Via dello zucchero, 32 - Loc. Strozzacapponi - 06132 S. Sisto (PG)			IMPIANTO: COMANDO PROVINCIALE VV.F. - PERUGIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE IN VIA G. PENNETTI PENNELLA A PERUGIA			TITOLO: -QP3.3- SCHEMA: 1463IED05		RIF. CLIENTE	DISEGNATORE:	N. DIS. 1463IED05.dwg N. ARCH.	FOGLIO: 5	SEGUE
									FIRMA:	DATA: GENNAIO 2017 SCALA: /	TOT. FOGLI: 5	

IDEA R. 2017